



Tablica "TB-1" stan istniejący

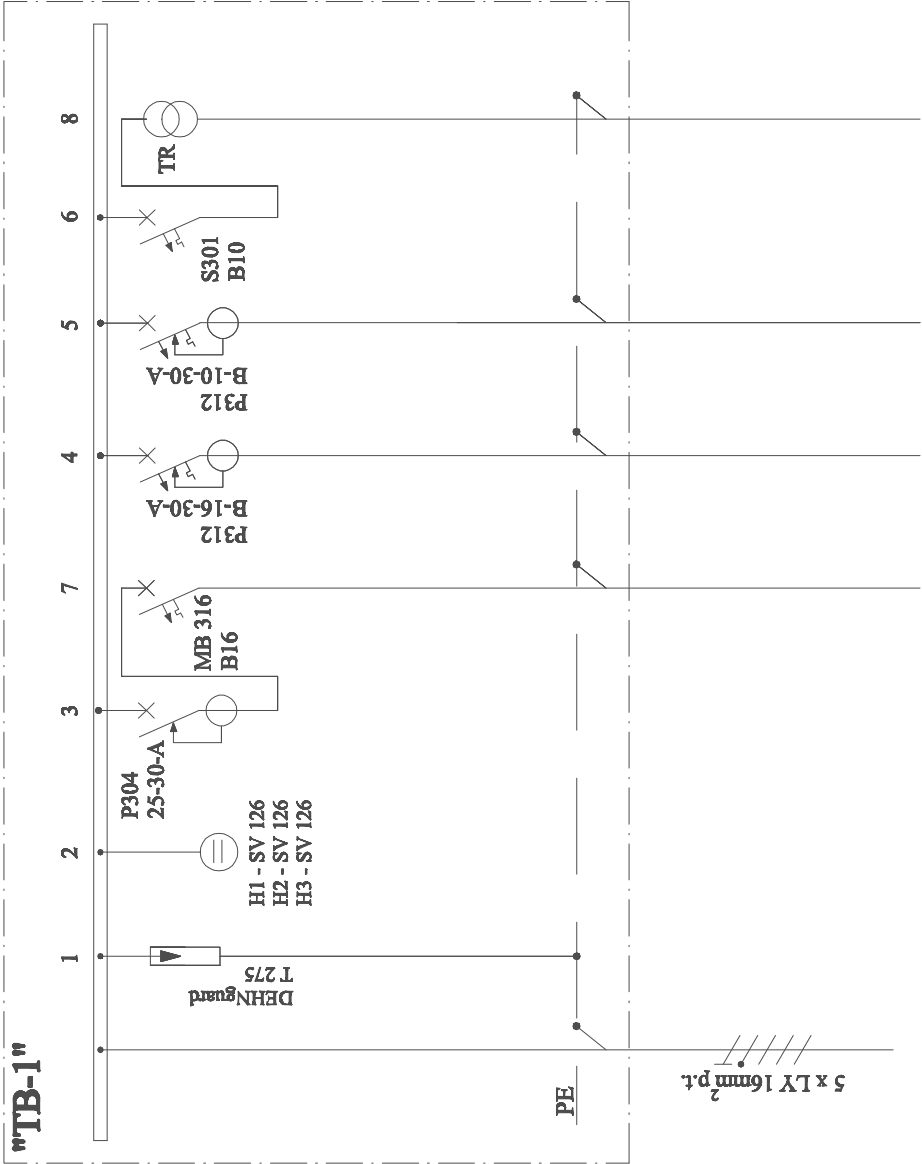

Tablica "TB-1" stan projektowany

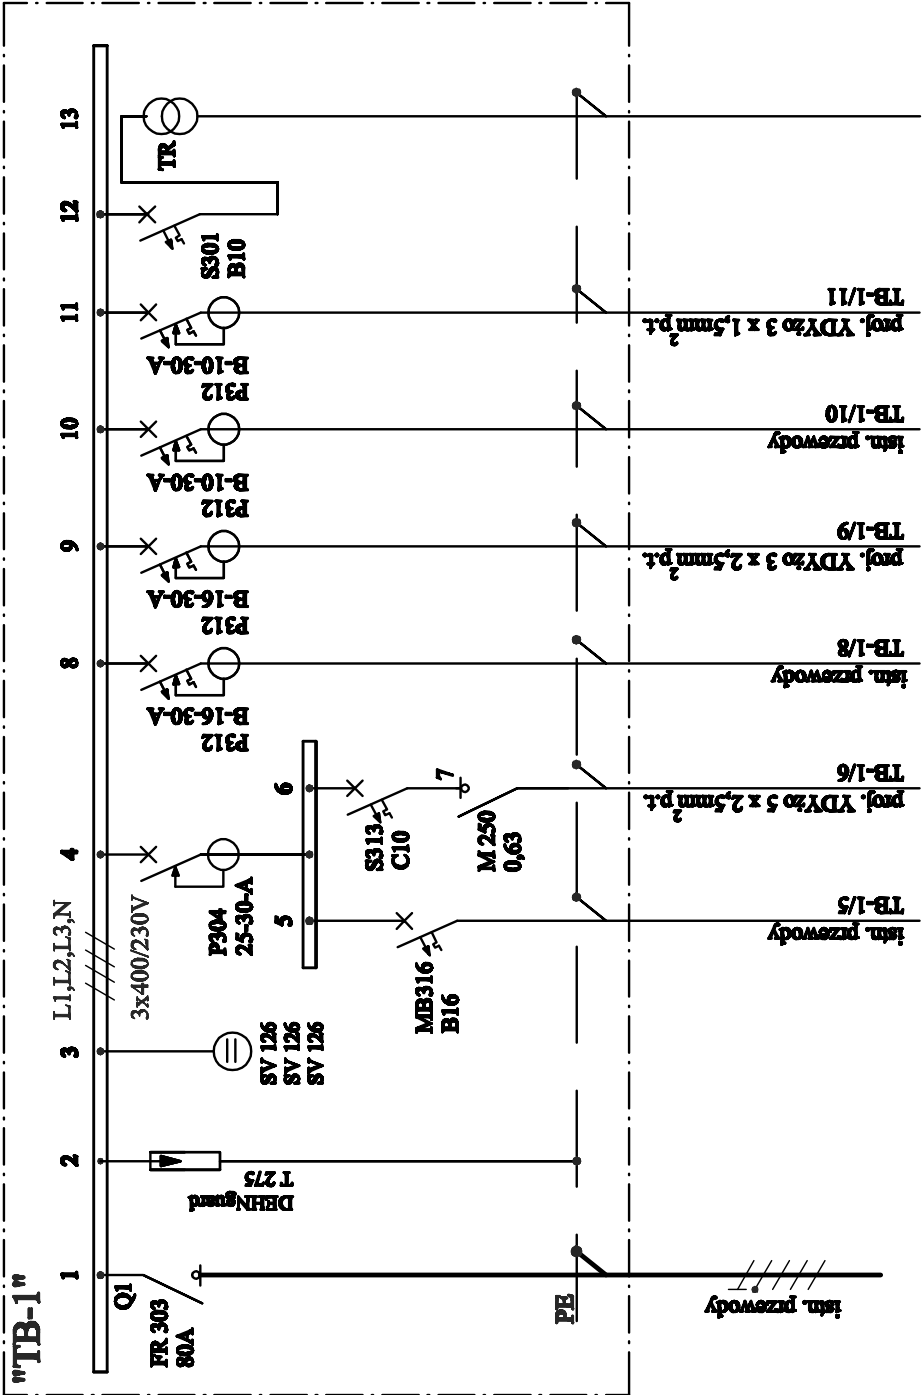

Oznaczenie	Rodzaj odbiornika	Zasilanie od "TG"	ochronniki przeciwprzepięciowe	lampki kontrolne	gniazdo siłowe w kuchni	gniazda sala, korytarz	oświetlenie pivnica, kotłownia	transformator
------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------	---------------

Oznaczenie	Zasilanie od "TG"	ochronniki przeciwprzepięciowe	lampki kontrolne	gniazdo siłowe w kuchni	regulator RRB-2,5 wentylator dachowy	gniazda korytarz, pom. istniejące L01; L02; L03; L04	gniazda pom. proj. P.01; P.02; P.04	oświetlenie pivnica pom. istniejące, kotłownia	oświetlenie pivnica pom. proj. P.01; P.02; P.03; P.04	transformator
Nr pomieszczenia										
Moc zainst. (kW)										
Ilość wypustów			-							

Uwagi:

- Przewody i zabezpieczenia dobierz wg PN - IEC - 60364.
- Istniejącą obwodową tablicę rozdzielczą "TB-1" należy wymienić na nową typu VF 318TD prod. Hager, drzwi z zamkiem.
- Przewody istniejących obwodów przepięć do nowej obudowy i podłączyć zgodnie ze schematem.
- Nową obwodę należy wyposażyć zgodnie ze schematem, wykorzystując elementy istniejącej tablicy.
- W trakcie prowadzenia prac związanych z przebudową tablicy "TB-1" należy sprawdzić czy istniejąca tablica rozdzielcza w kotłowni "TK" jest zasilana z "TB-1" niezależnymi przewodami. W przypadku potwierdzenia zasilania z "TB-1" należy zbudować dodatkowy wyłącznik nadprądowy S313 C-20A.

3 x 400/230 V	szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochrony
---------------	--

Jednostka Projektowa: Projektowanie i Nadzór Budowlany Jan Piłtrowar, Mordarka 478	
ZADANIE Wewnętrzne instalacje elektryczne	Obiekt Budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym
LOKALIZACJA Gmina Kamienica dz. nr ew. 4530; 4533; 4484/1	INWESTOR Gmina Kamienica 34- 608 Kamienica 420 powiat limanowski
Tytuł Schemat ideowy tablicy rozdzielczej "TB-1"	
Projektant: Inż. Sławomir Paczyński MAP/0097/FW02/05 specjalność instalacyjna	Sprawdzający: Adam Paczyński BPP. Upr. -336/79 specjalność instalacyjno - inżynierska
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Wynunek nie może być przepisywany lub kopiowany bez pisemnej zgody projektanta.	
Archiwizacja: 2024 14.10.2024 14.10.2024	
Branda : KLIMATRYCZNA	
Skala: — XL2011r.	
Nr rysunku P.B. 8/IV/E	